

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
 BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA 1300 MIGUEL HIDALGO CD VICTORIA TAM TAMAULIPAS 87090  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES COMPRA  
**ORDEN DE COMPRA NO. 142**


**ATENCION**

**Proveedor:** CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI  
**Dirección:** RAFAEL BALANDRANO # 213 ENTRE AMILIANO P. NAFARRET  
**Teléfono:** 8341904216 Fax: RFC: GAUC-730920-H34  
**Ciudad...:** VICTORIA, TAMAULIPAS.

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA		Hoja No. 1
<b>Folio Req.:</b> 520 525		<b>Solicita.:</b> 262
	522	<b>Con Cargo:</b> 262
<b>Fecha de la Orden:</b> Miércoles, 30 de Marzo de 2022		

Se le(s) solicita a Ud(es) se sirva(n) surtir la presente Orden de Compra por el material indicado.

Partida Presupestal	Descripción	Udm.	Solic.	P.U.	Importe
8240.4--91.1	VALVULA TIPO DIAFRAGMA U-26664	Pieza	2.00	6,950.00	13,900.00
# 1 Requi: 520					
8240.4--91.1	YUGO INSTITUTO DEL CLORO U-23016	Pieza	1.00	7,070.00	7,070.00
# 2 Requi: 520					
8240.4--91.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ELECTRONICO DE VIBRACION,	Pieza	1.00	42,950.00	42,950.00
# 3 Requi: 522	LD 440SR, CON PUNTO DE AJUSTE PARA UNA ALARMA				
8240.4--91.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA 1000HM RTD PARA	Pieza	4.00	3,200.00	12,800.00
# 4 Requi: 525	UMACERA, CONEXION ROSCADA #10-32, INNERSION 2				
					\$ 76,720.00

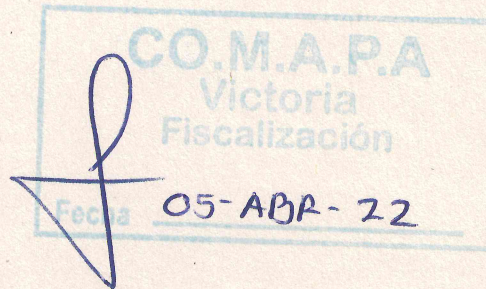

- DESCUENTO \$ 0.00  
 SUBTOTAL \$ 76,720.00  
 IVA 16% 12,275.20  
**TOTAL \$ 88,995.20**

**Observaciones:**

PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE CONTROL DE DESCARGAS DE AGUAS RESID  
 REQ.520.EN SISTEMA DE DOSIFICACION DE P.T.A.R. GILBERTO LERMA.  
 REQ.522.EN SOPLADORES DE P.T.A.R. GILBERTO LERMA.  
 REQ.525. EN P.T.A.R. GILBERTO LERMA.

FIRMA DE COMITAMIENTO  
 ORGANISMO CONTROL  
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

USO CFDI:603

**Importe del Pedido:** ( OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100

**Información Adicional:**

- 1.-Enviar factura y .XML por correo electronico a la direccion factura.electronica@comapavictoria.gob.mx
- 2.-Recepcion de facturas y .XML (original y 2 copias) para revision y entrega de contrarecibos en oficinas del departamento de compras los dias lunes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- 3.-Tiempo de entrega de material de acuerdo a su cotizacion.

Para aclaraciones llamar a la:  
 Comisión Municipal de Agua Potable y  
 Alcantarillado del Municipio de Victoria,  
 Tamaulipas RFC CMA0212168V3  
 Departamento de Compras:  
 Tel: (834) 318-72-08, Ext. 7255,7254  
 Fax: (834) 312-03-07, 318-72-08

LIC. LUIS CARLOS GONZALEZ MURILLO  
 COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA  
 GERENTE FINANCIERO

ING. ELISEO GARCIA LEAL  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 Responsable

*[Signature]*  
 Autoriza

*[Signature]*  
 Aprueba presupuesto

*[Signature]*  
 Autorizó

JOKI  
 05 ABV

com

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
REQUISICION DE SOLICITUD DE MATERIAL  
COMPRAS DE MATERIALES

P: 207  
OK presupuesto ✓

FECHA: 01/03/2022

SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REQUISICION: 520


CUENTA/FF PY/UA/PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
----------------------------	------------------------------	--------	----------

8240.401. 207.200.2491.1	VALVULA TIPO DIAFRAGMA U-26664	Pieza	2.00
-----------------------------	--------------------------------	-------	------

1e.

8240.401. 207.200.2491.1	YUGO INSTITUTO DEL CLORO U-23016	Pieza	1.00
-----------------------------	----------------------------------	-------	------

Observaciones:  
PARA UTILIZARSE EN SISTEMA DE DOSIFICACION  
DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

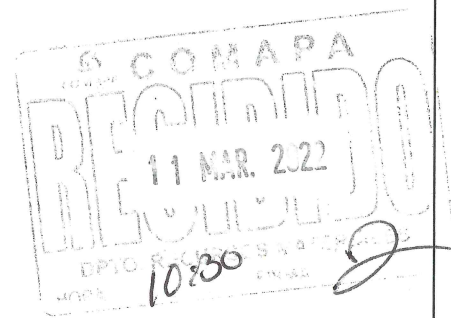

CON CARGO A: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ  
COORD DE DRENAJE Y SANEAMIENTO  
SOLICITA

VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
GERENCIA TECNICA  
AUTORIZA

JIM. SALDA  
DRES CAU  
FE TRAT. AGUAS  
RESIDUALES



Oficio núm. GT/CS/TAR/155/2022  
COMAPA Victoria  
Cd. Victoria Tamaulipas, a 01 de marzo del 2022

LIC. GONZALO ALEJANDRO LUEVANO REYES  
JEFE DE COMPRAS  
PRESENTE


Con referencia a la adquisición de **VALVULA TIPO DIAFRAGMA MCA. WALLACE AND TIEMAN U-26664 y YUGO INSTITUTO DEL CLORO WALLACE AND TIEMAN U-23016 O SIMILAR** Según **Requisición: 520**, solicito su apoyo para tramitar la compra de estas refacciones las cuales se van a utilizar en sistema de dosificación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted.

ATENTAMENTE

GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ  
COORDINADOR DE DRENAJE Y SANEAMIENTO

C.C.P.- VICTOR MANUEL MORENO GARCIA/GERENTE TECNICO  
C.C.P.- ARCHIVO  
\*SLLC/arr

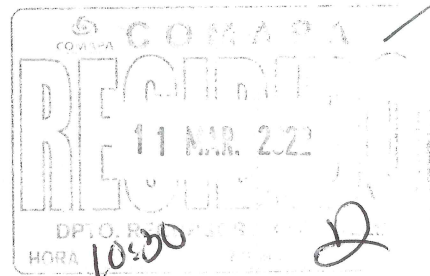

# CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI

ING. CARLOS A. GARZA ULIBARRI

R.F.C. GAUC730920H34 C.U.R.P. GAUC730920HTSLRLO2

FRANCISCO I. MADERO No. 417-5 ENTRE OCAMPO Y MENDEZ, ZONA CENTRO

C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAM.

TELEFONOS: CEL 8341308956

EMAIL: carlosgarzau@yahoo.com.mx ✓

CD. VICTORIA TAM. A 25 DE MARZO DE 2022

PRESUPUESTO REFACCIONES PARA CLORADOR MCA WALLACE & TIERNAN PARA PTAR  
ATENCION: COMAPA VICTORIA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Valvula tipo diafragma mca. Wallace and Tiernan U-26664	PZA	2 ✓	\$6,950.00 ✓	\$13,900.00
2	Yugo instituto del cloro Wallace and Tiernan u-23016	PZA	1 ✓	\$7,070.00 ✓	\$7,070.00
SUBTOTAL					\$20,970.00
16% IVA					\$3,355.20
TOTAL					\$24,325.20

NOTAS:  
PRECIO EN MONEDA NACIONAL  
TIEMPO DE ENTREGA: DE 4 A 6 SEMANAS  
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS  
PARA FORMALIZAR EL PEDIDO SE REQUIERE DEL 75% DE ANTICIPO

ATENTAMENTE

ING. CARLOS A. GARZA ULIBARRI

29 MAR. 2022

3:00 J

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
REQUISICION DE SOLICITUD DE MATERIAL  
COMPRAS DE MATERIALES

P: 207  
OK presupuesto

FECHA: 01/03/2022

SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


REQUISICION: 522

CUENTA/FF PY/UA/PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
----------------------------	------------------------------	--------	----------

8240.401. 207.200.2991.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR E LECTRONICO DE VIBRACION, MODELO 440SR, CON PUNTO DE AJUSTE PARA UNA ALARMA, RANGO DE ESCALA DE 01-1.5 IN/S SEC, SE;AL DE SALIDA PARA APAGADO DE CIRCU	Pieza	1.00
-----------------------------	---	-------	------

Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN LOS SOPLADORES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

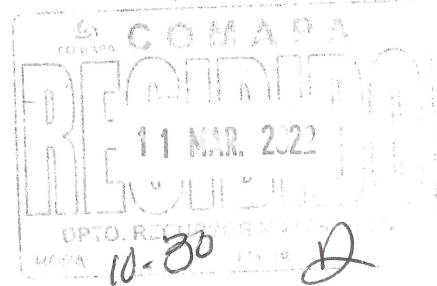

CON CARGO A: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

*[Handwritten signature]*  
 GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ  
 COORD DE DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 SOLICITA

*[Handwritten signature]*  
 VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
 GERENCIA TECNICA  
 AUTORIZA

*[Handwritten note]*  
 SIN SALIDA  
 LRAES 2002  
 EFE TRAT.  
 AGUAS RESID.



Oficio núm. GT/CS/TAR/157/2022  
COMAPA Victoria ✓  
Cd. Victoria Tamaulipas, a 01 de marzo del 2022

LIC. GONZALO ALEJANDRO LUEVANO REYES  
JEFE DE COMPRAS  
PRESENTE


Con referencia a la adquisición de **SUMINITRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ELECTRÓNICO DE VIBRACIÓN MCA METRIX, MODELO 440SR, CON PUNTO DE AJUSTE PARA UNA ALARMA, RANGO DE ESCALA DE 01-1.5 IN/SEC, SEÑAL DE SALIDA PARA APAGADO DE CIRCUITO TIPO TRIAC O SIMILAR** Según **Requisición: 522**, solicito su apoyo para tramitar la compra de estos materiales las cuales se van a utilizar en los sopladores de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted.

ATENTAMENTE

GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ  
COORDINADOR DE DRENAJE Y SANEAMIENTO

C.C.P.- VICTOR MANUEL MORENO GARCIA/GERENTE TECNICO  
C.C.P.- ARCHIVO  
\*SLLC/arr

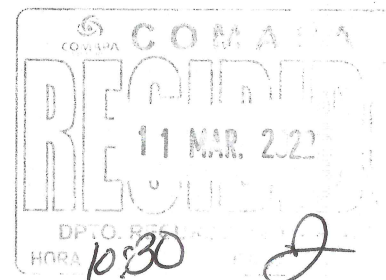

# CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI

ING. CARLOS A. GARZA ULIBARRI

R.F.C. GAUC730920H34 C.U.R.P. GAUC730920HTSLRLO2

FRANCISCO I. MADERO No. 417-5 ENTRE OCAMPO Y MENDEZ, ZONA CENTRO

C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAM.

TELEFONOS: CEL 8341308956

EMAIL: carlosgarzau@yahoo.com.mx

CD. VICTORIA TAM. A 25 DE MARZO DE 2022

## PRESUPUESTO DE REFACCIONES PARA CONTROL DE SOPLADOR SPENCER

ATENCION: COMAPA VICTORIA

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ELECTRONICO DE VIBRACION MCA METRIX, MODELO 440SR, CON PUNTO DE AJUSTE PARA UNA ALARMA, RANGO DE ESCALA DE 01-1.5 in/sec, SEÑAL DE SALIDA PARA APAGADO DE CIRCUITO TIPO TRIAC	PZA	1	\$42,950.00	\$42,950.00
				SUBTOTAL	\$42,950.00
				16% IVA	\$6,872.00
				TOTAL	\$49,822.00

### NOTAS:

PRECIO EN MONEDA NACIONAL

TIEMPO DE ENTREGA: 6-8 SEMANAS

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS

PARA FORMALIZAR EL PEDIDO SE REQUIERE DEL 75% DE ANTICIPO

ATENTAMENTE



ING. CARLOS A. GARZA ULIBARRI

29 MAR. 2022

8.10



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 reqcom REQUISICION DE SOLICITUD DE MATERIAL  
 COMPRAS DE MATERIALES

P: 207  
 OK presupuesto ✓

FECHA: 02/03/2022

SOLICITA: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

REQUISICION: 525

CUENTA/FF PY/UA/PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
----------------------------	------------------------------	--------	----------

8240.401.			
207.200.2991.1	SUMINISTRO E IINSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA 100OHM RTD PARA CHUMACERA, CONEXION ROSCADA #10-32, INMERSION 20MM EXTENSION DE 2.6MTS CON TUBO O FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE		4.00



Observaciones:

PARA UTILIZARSE EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

CON CARGO A: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

D.262-P.302-F.401

*[Signature]*  
 GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ  
 COORD DE DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 SOLICITA

*[Signature]*  
 VICTOR MANUEL MORENO GARCIA  
 GERENCIA TECNICA  
 AUTORIZA

*[Handwritten note]*  
 @DIM. SINDICATO  
 LOPEZ CRUZ  
 JEFE TRAT.  
 AGUAS RESID.





Oficio núm. GT/CS/TAR/161/2022

COMAPA Victoria

Cd. Victoria Tamaulipas, a 02 de marzo del 2022

LIC. GONZALO ALEJANDRO LUEVANO REYES  
JEFE DE COMPRAS  
PRESENTE

Con referencia a la adquisición de **SUMINITRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA 100OHM RTD PARA CHUMACERA, CONEXIÓN ROSCADA #10-32, INMERSION 20MM EXTENSION DE 2.6MTS CON TUBO FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE** Según **Requisición: 525** solicito su apoyo para tramitar la compra de estos materiales los cuales se van a utilizar en la Planta Tratadora de Aguas Residuales.


Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted.

ATENTAMENTE

*DUM. SHIB. UCIJA  
LDAES CRUZ  
JEFE TRAT.  
AGUAS RESID.*

GILBERTO ANGEL LERMA BAEZ  
COORDINADOR DE DRENAJE Y SANEAMIENTO

C.C.P.- VICTOR MANUEL MORENO GARCIA/GERENTE TECNICO  
C.C.P.- ARCHIVO  
\*SLLC/arr

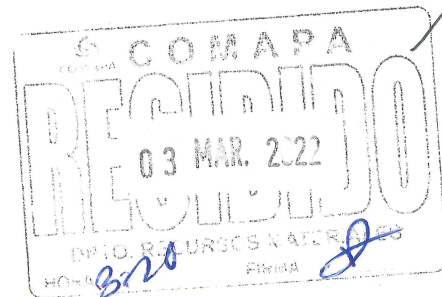

# CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI

ING. CARLOS A. GARZA ULIBARRI

R.F.C. GAUC730920H34 C.U.R.P. GAUC730920HTSLRLRO2

FRANCISCO I. MADERO No. 417-5 ENTRE OCAMPO Y MENDEZ, ZONA CENTRO

C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAM.

TELEFONOS: CEL 8341308956

EMAIL: carlosgarzau@yahoo.com.mx

CD. VICTORIA TAM. A 25 DE MARZO DE 2022

PRESUPUESTO DE SENSORES DE TEMPERATURA PARA SOPLADOR SPENCER  
ATENCION: COMAPA VICTORIA

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA 100OHM RTD PARA CHUMACERA, CONEXIÓN ROSCADA #1032, INMERSION 20mm EXTENSION DE 2.6MTS CON TUBO FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZA	4	\$3,200.00	\$12,800.00

SUBTOTAL \$12,800.00

16% IVA \$2,048.00

TOTAL \$14,848.00

NOTAS:  
PRECIO EN MONEDA NACIONAL  
TIEMPO DE ENTREGA: 2-4 SEMANAS  
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS  
PARA FORMALIZAR EL PEDIDO SE REQUIERE DEL 75% DE ANTICIPO

ATENTAMENTE

ING. CARLOS A. GARZA ULIBARRI

29 MAR. 2022

305

*[Handwritten signature]*